


ルームエアコン

IRR-2219G / IRR-2819G

取扱説明書

室外機：IUF-2219G / IUF-2819G

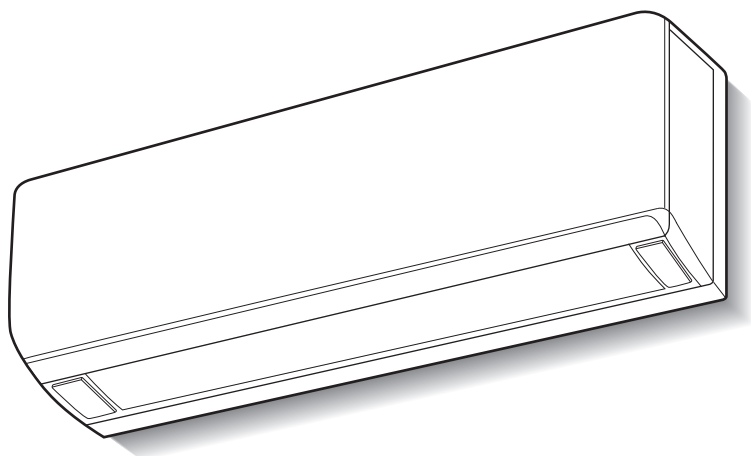

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
また、この取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。

- この取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず読んでください。
- この取扱説明書は使用する方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
リモコンについて	5
各部の名称	6

取り扱いかた

使いかた	9
お手入れ	13

こんなときには

故障かな？と思ったら	15
長期使用製品について	17
仕様	18
保証書とアフターサービス	19

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードについて



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に
差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は必ずルームエアコン専用のコン
セントに接続する
他と共用のコンセントや古いコンセント
は使用しないでください。火災・感電の原
因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし
ない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。
電源コードは、必ずのびして使用してくだ
さい。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない
ショートによる火災・感電の原因になりま
す。電源コードが破損したときは、アイリ
スコールへお問い合わせください。
- 電源コードを傷付けない
- 電源コードをステーブルなどで固定し
ない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ
張る、ねじる、重い物を載せる、挟み込む
などしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。
- 延長コードは使用しない
- 電源コードを抜いてエアコンを停止し
ない
火災・感電の原因になります。

設置について



- 設置・移設はお買い上げの販売店また
は設置専門業者に依頼する
自分で行くと、火災・破裂・感電・けが・
水もれの原因になります。
- アース工事は販売店または専門業者に
依頼する
アースが不完全だと、感電の原因になりま
す。
- 室内機の配管取り出し口が、移設など
で開いてしまったときは、開口部をふ
さぐ
内部の回路に触れると、感電・けが・やけ
どのおそれがあります。



- アース線は、ガス管や水道管、電話線
や避雷針のアース線には絶対に接続し
ない
爆発・火災の原因になります。
- 指定の冷媒（R32）以外は使用禁止
本製品はR32専用です。他の冷媒とまざ
ると有害な不純物が発生する可能性があ
ります。

異常時には




プラグを抜く

- 直ちに使用を中止し、電源プラグをコ
ンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 内部に水・異物などが入った
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 変形したり、ひび割れしたりしている
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くな
る
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしな
かったりする
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる➡使用を中止し、お買い上げの販売店または
アイリスコールへお問い合わせください。

禁止事項



- 吹出口・吸気口・すき間から物や手を入れない
内部には高速回転するファンや高電圧部があるので、感電やけがの原因になります。

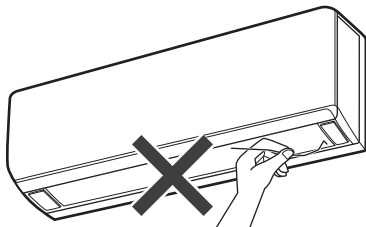

水ぬれ禁止

- 室内機本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

リモコンの電池についての注意



- 電池を入れるときは、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意し、説明書の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長期間使用しないときは電池を取り出しておく
液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
液がもれた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。



分解禁止

- 分解しない
皮膚や衣服を損傷することがあります。



- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液もれや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
過熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 乾電池は絶対に充電しない
破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。

室内機について



- 室内機の下に他の電気製品や家財を置かない
水滴が落ちることがあり、汚損や故障の原因になります。
- 室内機の上に物を載せない
- 室内機に洗濯物などをかけない
落下して、けがや火災の原因になります。
また、風の流れをふさぐと、過熱して火災の原因になります。
- 吹出口・吸気口を布や紙、ビニール袋でおおったりふさいだりして運転しない
- 風の流れをさえぎるようなものを周囲に置かない
過熱して火災の原因になります。

お手入れについて



- 前面パネルやエアフィルターを水洗いしたときは、水気を拭き取って、よく乾かしてから取り付ける
水気が残っていると感電の原因になります。



- お手入れのときは、不安定な台に乗らない
転倒してけがの原因になります。
- 室内機内部の金属部に触れない
けがをするおそれがあります。

安全上の注意 つづき

使用上の注意



- 食品・医薬品・美術品・学術資料の保存など、業務・特殊用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務・特殊用途に使用すると、保存品の劣化の原因になります。


- 長時間冷風を身体に当てない

- 冷房温度を下げすぎない

特に、小さなお子様やお年寄りには注意してください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。

- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。

- 風をストーブなどの燃焼器具に向けない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

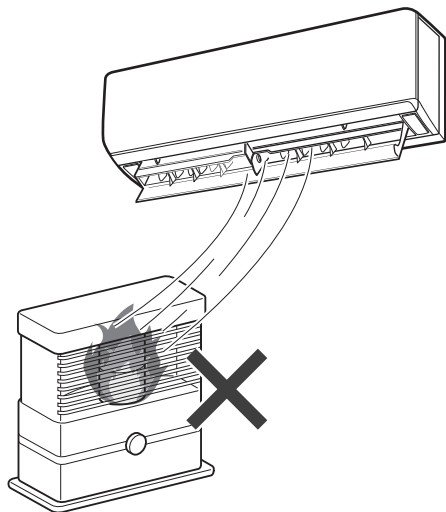

- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない

エアコン内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害するおそれがあります。殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。

- 床にワックスがけをするときは運転しない

エアコン内部にワックス成分が付着し、水もれの原因になります。ワックスがけの後には、十分に換気してから運転してください。



- 燃焼器具と一緒に使う場合は換気する
一酸化炭素中毒の原因になります。

※ 本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。

ドレン水について



- ドレン水(エアコンから発生する水)が確実に排水されていることを確認する
水もれて周囲を汚損する原因になります。

特に、冷房シーズンの始まりには注意してください。ドレンホース(排水管)の勾配が適切に付いてなかったり、詰まっていたりすると水もれの原因になります。

電源プラグ・電源コードについて



プラグを抜く

- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

- お手入れするときは、必ず運転を停止して、電源プラグを抜く
けがの原因になります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

異常時は



- エアコンを運転しても冷えない・暖まらないときは、販売店または修理専門業者に相談する

冷媒がもれているおそれがあります。冷媒自体は無害ですが、室内にもれて、他のガスと混合したり、火気に触れたりすると、有害な成分が発生する原因になります。

室外機について



- 1年に1度は、室外機の設置台などが傷んでないか確認する
落下・転倒によるけがの原因になります。



- 上に乗ったり、物を載せたりしない
落下・転倒によるけがの原因になります。
- 室外機をシートなどでおおったり、周囲に物を置いたりしない
過熱して火災の原因になります。

- 室外機の周囲にごみや落ち葉をためない
小動物が侵入し、漏電や火災の原因になります。

使用上の注意

- 暖房運転時、室外機に霜が付いた場合は、自動で霜取りを行います。

霜取り運転中は、暖房が停止し、室内機から冷風が出ることがあります。霜が溶けるときに、室外機から湯気や水が発生することがあります。

- 落雷のおそれのあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜いてください。

落雷すると故障の原因になります。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

冷媒に関する注意



この家庭用エアコンには、GWP（地球温暖化係数）が675のフロン類（R32）が封入されています。フロン類が排出されると地球温暖化が進みます。移設・修理・廃棄するときは、フロン類の回収が必要です。
フロン類に関するお問い合わせは、アイリスコールへお願いいたします。

リモコンについて


リモコンの表示部に $\square$ マークが点灯したときは、早めに電池を交換してください。

■電池の交換方法

新しい電池（単4形乾電池×2本）を用意し交換してください。

電池ふたを開け、電池を入れ替える


1. 電池ふた押さえながら下にずらして開けます。
2. 古い電池を取り出し、⊕と⊖の向きを合わせて、新しい電池を入れます。
3. 電池ふたをしっかりと閉めてください。

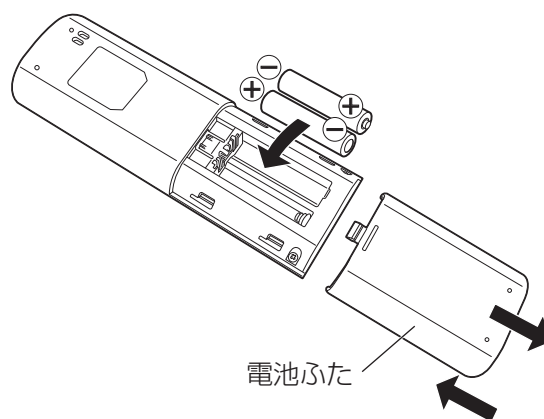

- 電池を誤って取り扱うと、破裂・液もれ・やけど・周囲の汚損の原因になります。3ページ「リモコンの電池についての注意」をよく読んで使用してください。


各部の名称

■室内機

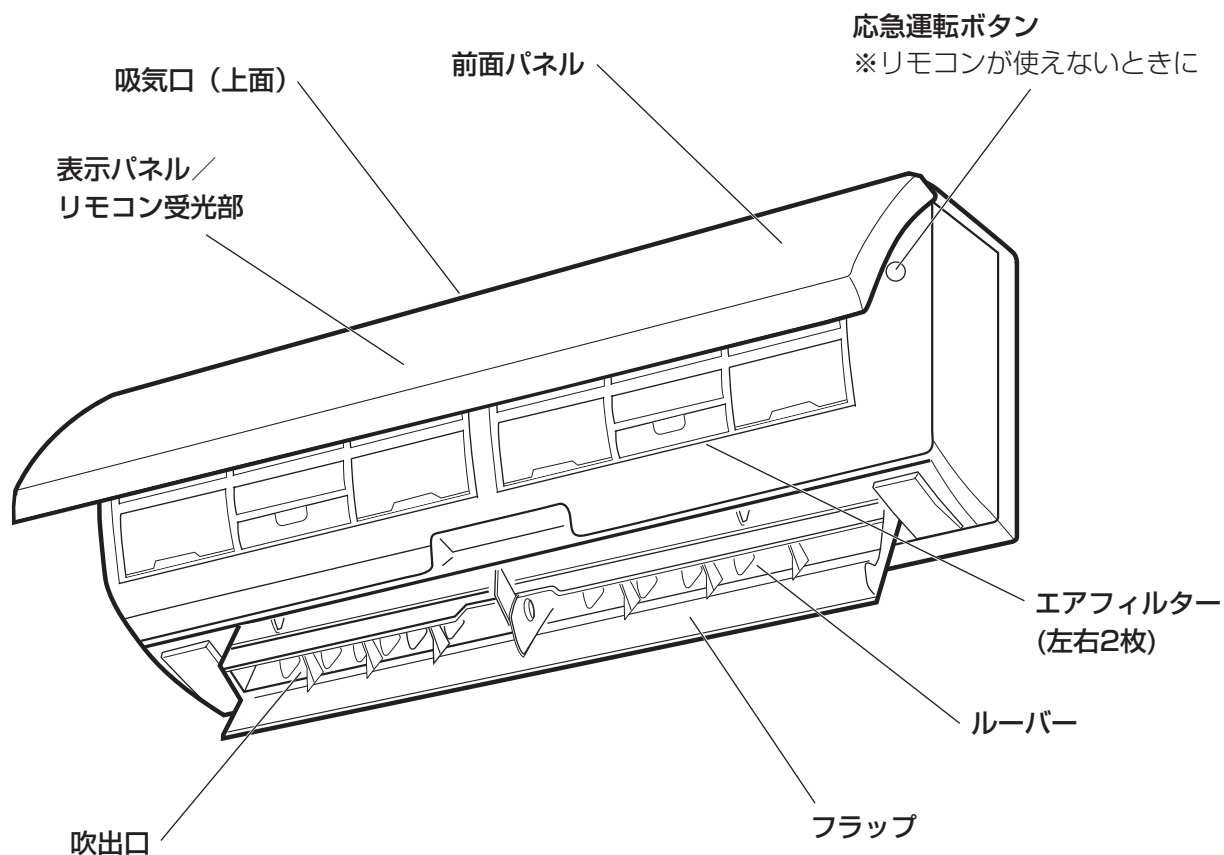


■表示パネル（室内機）

実際の表示は、前面パネル上に浮かび上がるように表示されます。

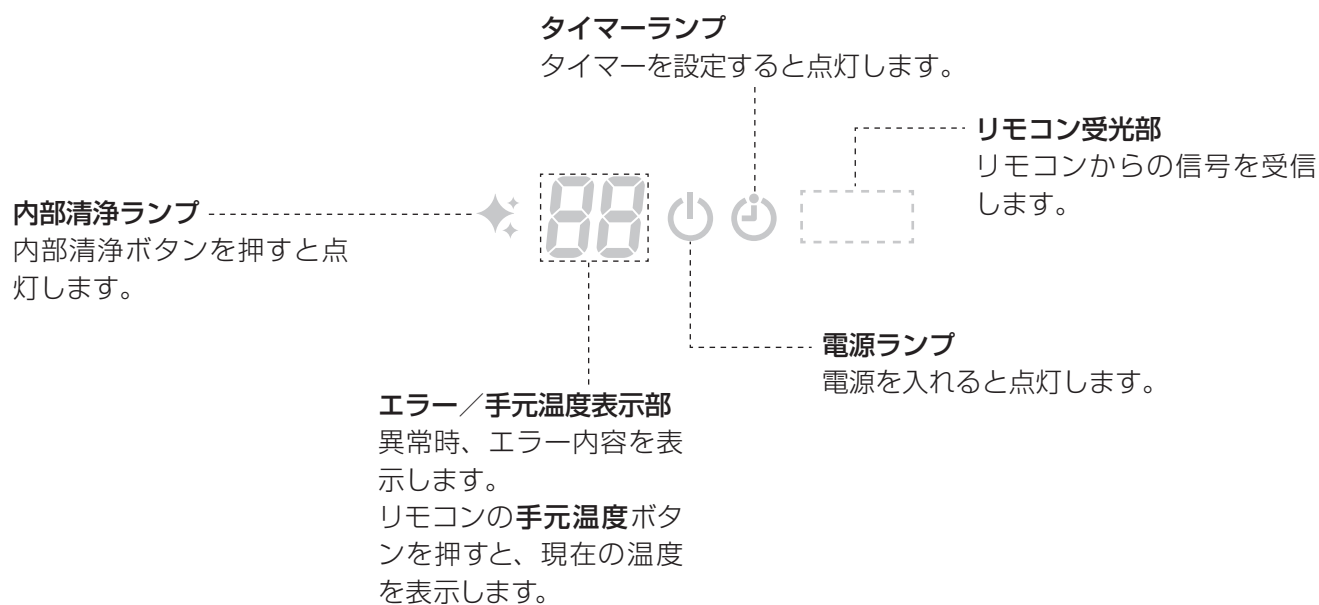

■ 室外機

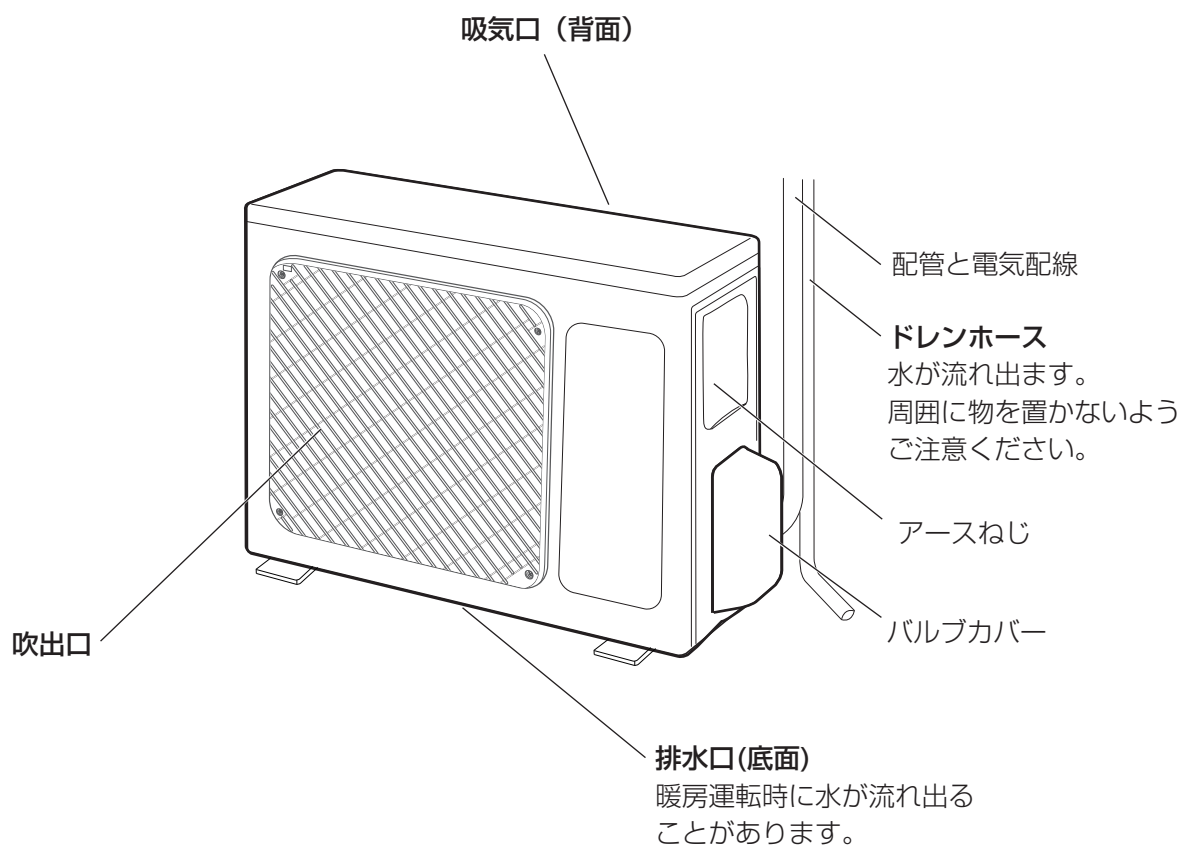

各部の名称 つづき

■リモコン

赤外線発光部

室内機表示パネルのリモコン受光部に向けて操作してください。

運転モードボタン

ボタンを押すと、選んだモードで運転が始まります。運転中に押すと、選んだモードに切り替わって運転します。(→P9)

風量ボタン

運転中に押すと、風量が切り替わります。(→P10)

しずかボタン

最も弱い風量で静かに運転します。(→P10)

タイマーボタン

切タイマーボタンを押すごとに設定時間が1時間増加し、切タイマーがスタートします。入タイマーボタンを押すごとに設定時間が1時間増加し、入タイマーがスタートします。取消ボタンを押すとタイマーは取り消されます。(→P11、12)

おやすみボタン

運転中に押すと、おやすみモードで運転します。おやすみモード運転は8時間です。(→P11)

表示部

運転中に、運転の状態や設定温度・タイマー設定時間などを表示します。

温度 $\wedge$ / $\vee$ ボタン

運転中に設定温度を変更します。
16 ~ 30℃の範囲で設定できます。
(→P9)

風向ボタン

運転中にボタンを押すたびにフラップの上下の角度が変わります。運転を停止するとフラップは閉じます。(→P10)

スイングボタン

ボタンを押すと、フラップが上下スイングします。スイング中にもう一度スイングボタンを押すとお好みの位置でフラップがとまります。(→P10)

手元温度ボタン

ボタンを押すと、室内機表示パネルに現在温度が表示されます。しばらくすると表示は消えます。(→P12)

内部清浄ボタン

ボタンを押すと内部清浄します。
(→P12)



使いかた

注意 ●エアフィルターが確実に取り付けられていることを確認してください。

ほとんどの操作はリモコンで行います。

- ・リモコンの赤外線発光部を、本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。
- ※角度や距離によっては信号が受信できないことがあります。できるだけリモコン受光部正面から、受信できる距離で操作してください。（正面で約5m以内）

■運転する

自動・冷房・暖房・除湿・送風いずれかの運転モードボタンを押す



- ・室内機表示パネルの電源ランプが点灯し、フラップが開いて、選んだモードで運転が始まります。



- ・運転中に他の運転モードボタンを押すと、モードが切り替わって運転します。

自動

- ・リモコンの表示部に**自動**と表示され、温度を検知して、20～25℃を目標に、自動で冷暖房を切り替えて運転します。（風量設定は3段階と自動に設定できます。）

冷房

- ・リモコンの表示部に**冷房**と表示され、設定した温度を目標に冷房運転します。
- ・温度設定・風量設定ができます。
- ・**風量**ボタンで**風量自動**に設定した場合、検知した温度によって風量を自動で切り替えて運転します。

暖房

- ・リモコンの表示部に**暖房**と表示され、設定した温度を目標に暖房運転します。
- ・温度設定・風量設定ができます。
- ・**風量**ボタンで**風量自動**に設定した場合、検知した温度によって風量を自動で切り替えて運転します。
- ※暖房運転時は、室内機・室外機の運転音が大きくなることがあります。
- ※暖房運転時は、室外機に霜が付くのを防止するために、自動で霜取りを行います。霜取り運転中は、暖房が停止します。

除湿

- ・リモコンの表示部に**除湿**と表示され、自動で風量を切り替えて、除湿運転します。（手動で風量設定はできません。）
- ・除湿運転では、部屋を暖めることはできません。

送風

- ・リモコンの表示部に**送風**と表示され、送風運転します。（風量設定は3段階と自動に設定できます。）

■運転を停止するには

停止ボタンを押す



- ・室内機表示パネルの電源ランプが消灯し、フラップが閉じて、運転が停止します。



■温度設定

温度 $\wedge$ / $\vee$ ボタンで変更する



- ・運転中（自動モードを除く）に、**温度** $\wedge$ / $\vee$ ボタンを押すと、リモコンの表示部の温度表示が変わり、設定温度が変更されます。16～30℃の範囲で設定できます。

22℃

■ 風量設定

風量ボタンで変更する



- ・ 自動、冷房、暖房または送風運転中に、**風量**ボタンを押すたびに、リモコンの表示部の風量の表示が変わり、風量が切り替わります。



※ 自動、送風は 4 本にできません。

■ 風向調節（上下）

風向ボタンで変更する



- ・ 運転中に**風向**ボタンを押すと、リモコンの表示部が次のように切り替わり、フラップの角度を変更できます。



スイングボタンで変更する


- ・ 運転中に**スイング**ボタンを押すと、リモコンの表示部に次のように表示され、フラップが上下スイングします。スイング中にもう一度**スイング**ボタンを押すとお好みの位置でフラップがとまります。



■ 風向調節（左右）

ルーバーのつまみを手で動かして調節する

- ・ リモコンの**風向**ボタンでフラップを開いた状態に調節し、ルーバーのつまみを手で動かしてください。
- ・ ルーバーは左側と右側を別々に調節できます。部屋の間取りなどに応じて調節してください。

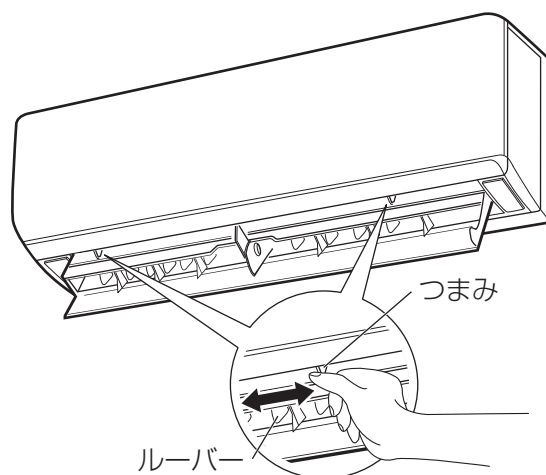

注意

● 奥まで指を入れないでください。
ファンが高速で回転しているため、けがをするおそれがあります。

■ しずかモード

しずかボタンで変更する



- ・ 運転中（除湿を除く）に**しずか**ボタンを押すと、リモコンの表示部の風量表示が、最も弱い風量に切り換わります。

しずかモードを終了するには、**風量**ボタンを押す



■おやすみモード（冷房・暖房モード時）

冷房時は徐々に温度を上げ、暖房時は徐々に温度を下げて、急激な温度変化をなくし、快眠をサポートする機能です。

おやすみモードにするには、**おやすみボタン**を押す




- リモコンの表示部に**おやすみ**が点灯します。

冷房運転の場合

- 冷房運転中に**おやすみモード**にすると、風量は自動になり、2時間後まで1時間ごとに1℃設定温度を上げて運転します。（最高30℃まで）
- 8時間経過すると、おやすみモードは終了します。その後、設定温度を1℃下げて継続運転します。


例（冷房運転）

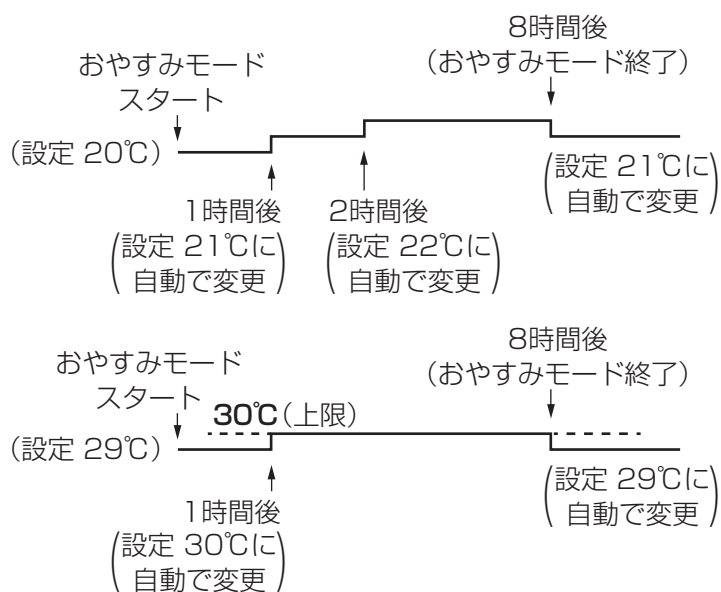

暖房運転の場合

- 暖房運転中に**おやすみモード**にすると、風量は自動になり、2時間後まで1時間ごとに1℃設定温度を下げて運転します。（最低16℃まで）
- 8時間経過すると、おやすみモードは終了します。その後、設定温度を1℃上げて継続運転します。

例（暖房運転）

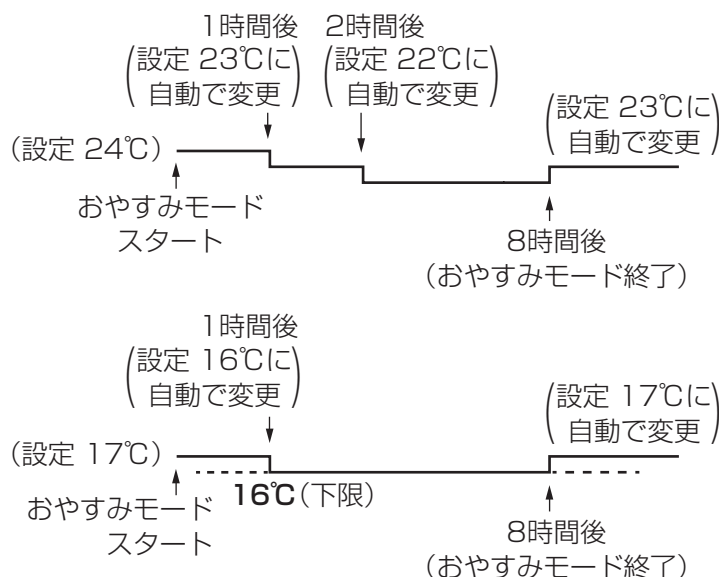

おやすみモードを途中で終了するには、再度**おやすみボタン**を押す



- リモコンの表示部の**おやすみ**が消灯します。

■タイマー

運転中に**切タイマーボタン**を押して設定する




- 切タイマー**ボタンを押すたびに、リモコンの表示部に時間が表示され、タイマーがスタートします。

5切

- 設定時間が経過すると、室内機の**電源**ランプが消灯し、フラップが閉じて、運転が停止します。

使いかた つづき

停止中に入タイマーボタンを押して設定する



- 入タイマーボタンを押すたびに、リモコンの表示部に時間が表示され、タイマーがスタートします。

12入

- 設定時間が経過すると、室内機表示パネルの電源ランプが点灯し、フラップが開いて、運転が始まります。
- 切タイマー・入タイマーとも、1時間単位で18時間まで設定できます。
- タイマー動作中は、室内機表示パネルのタイマーランプが点灯します。



タイマーを取り消すには、取消ボタンを押す

- 設定されていたタイマーはキャンセルされ、タイマーランプは消灯します。



■手元温度

運転中にボタンを押すと、室内機表示パネルにリモコンで測定した温度が表示されます。しばらくすると表示は消えます。




※ 部屋の大きさの違いやリモコンの位置によって、手元温度と設定温度の差が大きい場合があります。

■内部清浄機能

内部をきれいな状態に保つための機能です。

内部清浄ボタンを押すと、室内機表示パネルに以下のように表示され、内部清浄が始まる

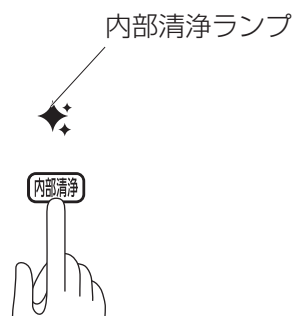

- リモコンの表示部に**内部清浄**と表示され、30～40分内部清浄し、自動で停止します。
- 温度の変化により、「ピシッ」という音があります。
- すでに発生したかびは内部清浄では取れません。また、内部清浄をしても使用状況や環境により、カビやにおいが発生することがあります。その場合、エアコン内部の洗浄をおすすめします。
- 内部清浄中に**冷房、除湿、暖房、送風**ボタンを押すと、押したボタンの運転になります。ただし、製品保護のためすぐに運転が変わらない場合があります。
- 内部清浄中に入タイマーを設定すると、内部清浄は中止されます。ただし、製品保護のためすぐに停止しない場合があります。
- 室温や外気温が低い場合は、内部清浄しません。数分間運転後、停止します。

内部清浄を途中で停止するには


停止ボタンを押す



■応急運転

リモコンを紛失したり、電池が切れたりしたときに、本体で応急運転ができます。

- 運転モードや設定温度は、室温により自動で選ばれます。(フラップはスイングします。)

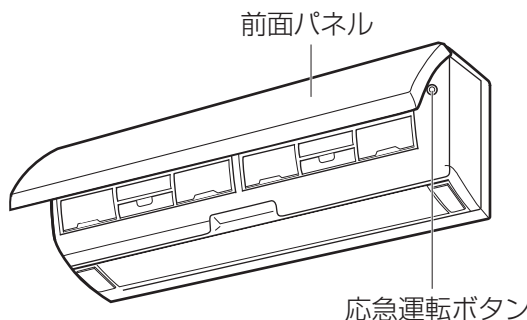

応急運転するには

応急運転ボタンを押す

- 本体の電源ランプが点灯します。
- 停止するときは、再度**応急運転**ボタンを押してください。



- 応急運転ボタンを5秒以上押し続けた場合、移設や廃棄時に使用する「強制冷房運転」モードとなり、室内機表示パネルに「F0」が表示されます。そのときは、応急運転ボタンを短く押して停止し、もう一度応急運転を行ってください。

お手入れ



- 内部の洗浄は自分で行わないでください。誤った方法で内部の洗浄を行うと、破損して火災や感電の原因になります。エアコン内部の洗浄は専門の業者に依頼してください。




- お手入れのときは、不安定な台に乗らないでください。
- エアフィルターを水洗いしたときは、十分に乾かしてから取り付けてください。
- 室内機内部の金属部に触らないでください。

- シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。


■エアフィルター 2週間に1回程度

1 前面パネルを開け、エアフィルターを外す

- ① 運転を停止し、電源プラグを抜いてください。
- ② 前面パネルの左右側面を持ち、手前に引き上げてください。
- ③ エアフィルターの取っ手を少し持ち上げて、引き抜いてください。

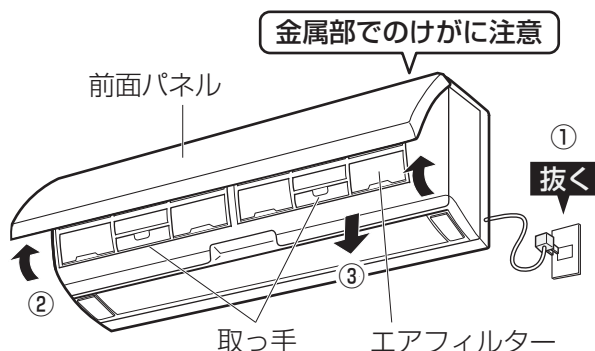

2 ほこりを掃除機などで吸い取るか、水洗いする

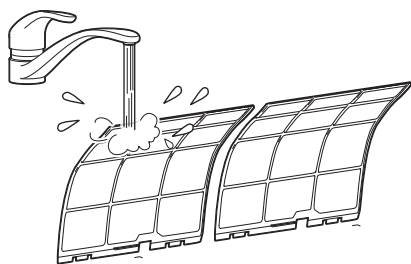


※水洗いした後は、よく乾かしてから取り付けてください。

■室内機表面

水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取る

※汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

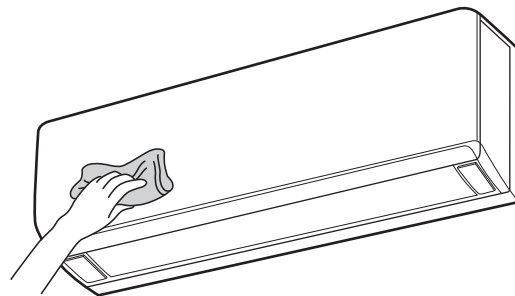


- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きにしたがってください。

お手入れ つづき

■ 長期間使用しないときは

- 1 内部を乾燥させる
 - ・ 設定温度**30℃**、風量 、風向  (スイング) で、3～4時間**冷房**運転を行い、内部を乾燥させてください。

- 2 運転を停止し、電源プラグを抜く



- 3 エアフィルターのお手入れをする
 - ・ 13ページを参照してお手入れしてください。

- 4 リモコンの電池を抜く

■ 再び使い始めるときは

- 1 エアフィルターが取り付けられていることを確認する
- 2 エアコンの周囲がふさがれていないか確認する
- 3 リモコンに電池を入れる
- 4 電源プラグをコンセントに接続する

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれてない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	●ブレーカーが切れている	●エアコンの回路のブレーカーを入にしてください。
風が止まる	●暖房運転中、室外機の自動霜取りが働くと、温風が停止する	●自動霜取りが終了すると、運転が再開します。
	●自動、除湿モードまたは冷房、暖房モードを風量自動で運転中、設定温度に達すると、運転を停止する	●温度調節をしています。故障ではありません。
暖房なのに冷たい風が出る	●暖房運転時、室外機が自動霜取りをすると冷たい風が出ることがある	●故障ではありません。自動霜取りが終了すると、暖房運転に戻ります。
リモコンで操作できない	●リモコンの赤外線発光部を、室内機のリモコン受光部に向けていない	●5m以内の距離で、リモコンの赤外線発光部を、室内機のリモコン受光部に向けて、できるだけリモコン受光部の正面から操作してください。
	●リモコンの電池が消耗している	●電池をすべて新しいものに交換してください。
	●電池の向きが合っていない	●電池を正しい向きにセットしてください。
	●リモコンと受光部の間に障害物がある	●障害物を取り除いてください。
	●内部清掃している	●内部清掃中は、内部清掃を停止しないと、他の操作はできません。(→P12)
風量の変更できない	●除湿モードで運転している	●除湿モードでは、風量は自動でコントロールされます。
風量が弱い	●自動、除湿モードまたは冷房、暖房モードを風量自動で運転中、部屋の温度が設定温度に近づいた	●自動、除湿モードまたは冷房、暖房モードを風量自動で運転中、部屋の温度が設定温度に近づくと、風量が弱くなります。
	●エアフィルターにほこりなどが詰まっている	●エアフィルターをお手入れしてください。(→P13)
フラップが全閉しない	●手でフラップを動かすと、停止したときに、フラップが全閉しないことがある	●次回運転後、停止時にはフラップは全閉します。

故障かな？と思ったら つづき

室内機から霧が出る 室内機に水滴が付く	●湿度の高い空気が急に冷やされると、霧が出たり、水滴が付いたりする	●故障ではありません。 雨の日など、湿度が高いときに冷房する場合は、窓やドアを開けっ放しにしないでください。
室外機から湯気や水が出る	●暖房運転時、室外機が自動霜取りをすると湯気や水が発生することがある	●故障ではありません。
「ポコポコ」という音がする	●ドレンホースの水が逆流する	●部屋の内外の気圧差が大きいと、水が逆流することがあります。窓を少し開けて気圧差を減らすか、ドレンホースに逆流防止弁を取り付けるとなおることがあります。
「プシュッ」という音がする	●運転の停止や切り替え時に、冷媒の流れが切り替わる	●故障ではありません。
「ビシッ」「パキッ」という音がする	●温度変化で樹脂部分が伸び縮みしている	●故障ではありません。
風がおう	●エアコンの運転中にたまっただけのほこりを吹き出している	●定期的に内部清掃機能を動作させてください。 (→P12)
		●内部清掃機能でほこりなどが取りきれない場合は、業者に洗浄を依頼してください。
部屋が冷えない・暖まらない	●部屋が面積の目安より広すぎる	●仕切りをして部屋を区切るなど、面積の目安内で使用してください。(→P18「仕様」)
	●窓やドアが開けっ放しになっている	●窓やドアを閉めて使用してください。
設定温度が変わる	●おやすみモードで運転している	●おやすみモードで運転中は、設定温度が徐々に変わります。(→P11)
設定温度を変更できない	●自動モードで運転している	●自動モードでは、設定温度は自動でコントロールされます。(目標温度：20～25℃)
室内機表示パネルに英数字が表示されている	●異常を検知した	●お買い上げの販売店に英数字をご連絡ください。 ●以下の英数字は故障ではありません。エアコンに、過度の負担がかからないよう制御しているときに表示されます。EU・F6・F8・F9・FH
手元温度と設定温度の差が大きい	●部屋の大きさの違いやリモコンの位置によって、手元温度と設定温度の差が生じた	●手元温度はリモコンで測定した温度のため、設定温度と差が生じることがありますが、故障ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●自分で分解・修理・改造しないでください。

長期使用製品について

長期間の使用により以下のような症状が見られた場合は、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

- 通常使用時に室内機から水がもれる
- 電源コードが折れ曲がったり、破損したりしている
- 据付に問題がなく、リモコンに新しい電池を入れても、リモコンで操作ができない
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- ブレーカーがひんぱんに切れる
- 焦げたようなにおいがする



使用中止

すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

■ 設計上の標準使用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。無料修理を行う保証期間とは異なります。

		冷房	暖房
環境条件	電源電圧	単相100V	
	周波数	50 / 60Hz	
	温度（室内）	27℃（乾球温度）	20℃（乾球温度）
	湿度（室内）	47%（湿球温度：19℃）	59%（湿球温度：15℃）
	温度（室外）	35℃（乾球温度）	7℃（乾球温度）
	湿度（室外）	40%（湿球温度：24℃）	87%（湿球温度：6℃）
	設置条件	据付工事説明書による標準的な設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋	
想定時間	1年間の使用日数（東京モデル）	6月2日から9月21日までの 112日間	10月28日から翌年4月14日までの 169日間
	1日の使用時間	9時間／日	7時間／日
	1年間の使用時間	1,008時間	1,183時間



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、上記のような異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

仕様

品番	室内機		IRR-2219G	IRR-2819G
	室外機		IUF-2219G	IUF-2819G
電源			単相100V、50 / 60Hz	
電源プラグ形状			㊦	
冷房	定格能力		2.2 (0.6 ~ 2.8) kW	2.8 (0.6 ~ 3.5) kW
	消費電力		520 (160 ~ 900) W	640 (150 ~ 1,150) W
	運転電流		6.2A	7.5A
	運転音 (音響パワーレベル)	室内機	61dB	62dB
		室外機	59dB	60dB
	面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	15㎡ (9畳)	19㎡ (12畳)
木造南向き和室		10㎡ (6畳)	13㎡ (8畳)	
暖房	定格能力 (標準)		2.5 (0.7 ~ 3.7) kW	3.6 (0.7 ~ 4.6) kW
	消費電力 (標準)		550 (140 ~ 1,120) W	870 (150 ~ 1,360) W
	運転電流		6.4 (最大15.0) A	10.2 (最大15.0) A
	運転音 (音響パワーレベル)	室内機	59dB	61dB
		室外機	57dB	59dB
	面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	11㎡ (7畳)	16㎡ (10畳)
		木造南向き和室	9㎡ (6畳)	13㎡ (8畳)
通年エネルギー消費効率 (JIS C 9612 : 2013)			5.8	
区分名			A	
外形寸法	室内機		幅798×奥行222×高さ295mm	
	室外機		幅763×奥行257×高さ596mm	
質量	室内機		10kg	10kg
	室外機		27kg	30kg

※ 待機中もマイコンを働かせるため、5Wの電力を消費します。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ JIS C 9612 : 2013(日本工業規格)の規定に基づき、対象となる6物質 (鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・PBDE) の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。

https://www.irisohyama.co.jp/company/socialactivity/j_moss/

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■補修性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修性能部品の製造打ち切り後、9年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

愛情点検



長年ご使用のエアコンの点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする
- ブレードが頻繁に落ちる
- 架台（置き台）や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、ゆるんだりしている
- 室内機から水もれがする
- 電源コードに破れがある
- 運転音が異常に大きい
- ボタンの操作が不確実
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋 2 丁目 12 番 1 号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品及び修理に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0800-919-0770

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

据付工事

1 据付板の取り付け・配管穴あけ

■ 据付板の取り付け

据付板は水準器をあてて、水平に取り付けてください。




壁に直接取り付ける場合

- 取付ねじを5本以上用いて固定してください。(5本同梱しています。必要に応じて追加してください。)

据付板固定位置にねじ止めすることをおすすめします。

据付板固定位置：5力所(←)の刻印があります)

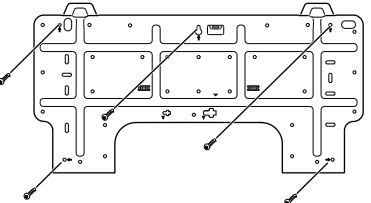

- 板壁内の構造物(間柱、桟等)を利用し取り付けてください。間柱等をさがすのが困難な場合は、ボードアンカー(市販品)等をご使用ください。




- 壁が石膏ボードの場合、壁厚に応じた樹脂製のカサ式ボードアンカーをご使用ください。**ねじ込み式は使用しないでください。**(保持強度が極端に落ちる場合があります。)
- 取り付け後、手で引っ張って強度を確かめてください。
- 住宅公団等、埋込みボルトがある場合は、公団用取付穴を利用して取り付けてください。

回り線と鴨居につける場合

- 取付アングル(市販品)を使用してください。

■ 配管穴あけ

- 壁に穴を室外側に下り勾配にあけます。(ドレン排水のため)
- 貫通スリーブ、ウォールキャップを取り付けます。

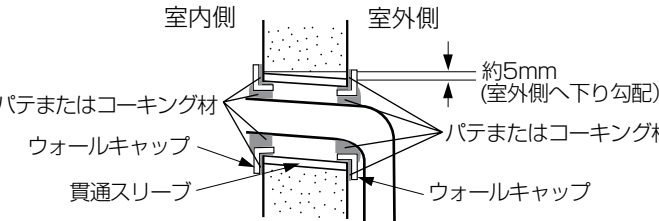

- 接続ケーブルや配管の保護、小動物の侵入防止、結露による水漏れ防止のために、必ず使用してください。
- メタルラス、ワイヤラス等、金属を使っている壁は、必ず使うように電気設備技術基準で定められています。
- ③すき間をバテまたはコーキング材でシールします。
- 化粧カバー(仕上げ)の場合も必要です。
- シールが不完全な場合、雨水の浸入による壁内部の腐食や外気の流入による結露の原因となります。

2 電気工事

- 電源はルームエアコン専用とし、エアコン専用コンセントを電源コードの届くところに据付してください。
- コンセントは新しいものを使用してください。
- プラグの交換や延長などの電源コード改造や、延長コードの使用は絶対にしないでください。故障や火災の原因になります。
- 電源コードをビニールテープなどで巻いて収納しないでください。
- 電源電圧を必ず確認してください。


電源コードの長さ			電源について		
電源方式	左出し	右出し	電源方式	コンセント定格・マーク・形状	
単相100V	①①	1.1m 1.8m	単相100V	125V 15A	①① ③③

- 電源回路容量に十分余裕のあるように配線工事を行ってください。また、機種と据付場所によっては感電防止のため漏電遮断器の取り付けが法規上必要な場合があります。

3 ドレンホースの付け替え（左配管の場合）

左配管の場合、本体パネルを外して、ドレンホースを付け替えてください。


- ドレンホースを引き抜きます。
 - ①フックを矢印の方向に回してロックを解除します。
 - ②ドレンホースを引き抜きます。

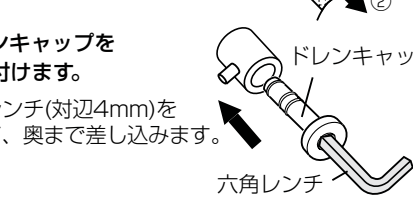

- ドレンホースを差し込みます。
 - ①六角レンチ(対辺4mm)を使って、奥まで差し込みます。



- ドレンキャップを取り付けます。
 - ①六角レンチ(対辺4mm)を使って、奥まで差し込みます。



- ドレンキャップを差し込みます。
 - ①六角レンチ(対辺4mm)を使って、奥まで差し込みます。




- ドレンホースを差し込みます。
 - ①六角レンチ(対辺4mm)を使って、奥まで差し込みます。



4 室内機のユニット間配線

- ユニット間配線を加工します。ユニット間配線は、φ2.0mm VVFケーブル（3心）を使用してください。

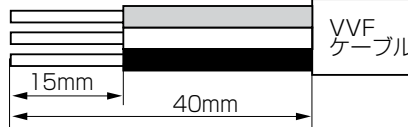

- 前面パネルを開け、端子板カバーを外します。



- 固定ねじを取り外し、コードクランプを外します。

- ユニット間配線の接続をする。

- ユニット間配線の心線を、端子板の奥まで確実に挿入してください。(のぞき穴から心線が見えていることを確認してください。)
- 端子番号に注意してください。誤配線すると内部の制御回路が破損したりします。

- コードクランプと固定ねじでユニット間配線を固定します。

- 端子板カバーを取り付け、前面パネルを閉めます。

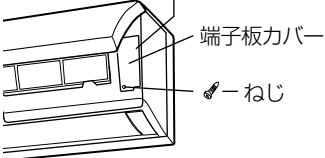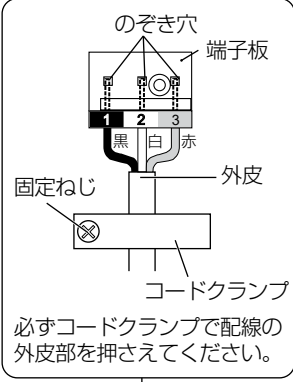


- より線及びφ1.6 mm VVFケーブルは使用しないでください。接触不良の原因となります。
- VVFケーブルは中継器などを使って中継接続しないでください。接触不良を起こして、火災の危険があります。

5 配管の引き出し・室内機の取り付け

■ 配管の引き出し

- 1、2、4、5 の方向のときは、プレートを切り取ってください。
- 切り取り時、本体内部の配線(電源コード、ユニット間配線)、ドレンホース、補助パイプを傷つけないように注意してください。また、切り取り後は、これらを傷つけないよう、鋭い切断面は処理してください。

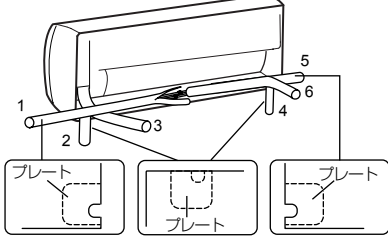


後・右・下配管の場合

- ①ドレンホース、補助パイプ、ユニット間配線を配管穴に通します。ドレンホースはトラップのないようにしてください。

左配管の場合

- ①ドレンホースとドレンキャップを付け替えます。


「3 ドレンホースの付け替え」を参照

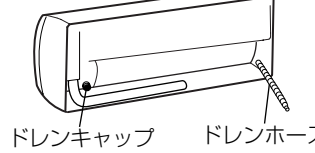


- 製品のドレンホースを必ず使用してください。
- ②配管を接続します。「8 配管接続」を参照。接続後、石けん水で冷媒漏れを確認してください。
- ③配管とユニット間配線をテープで止めます。断熱材のスリット部を上向きにして、すき間のないように密着させてビニールテープで巻いてください。



- ④本体背面に配管類を収納する。

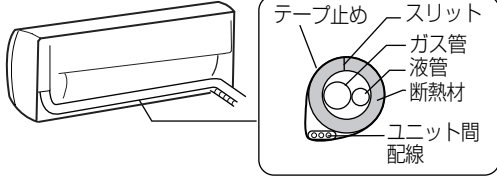


- ⑤ドレンホースと配管、ユニット間配線をまとめて配管穴に通します。ドレンホースはトラップのないようにしてください。

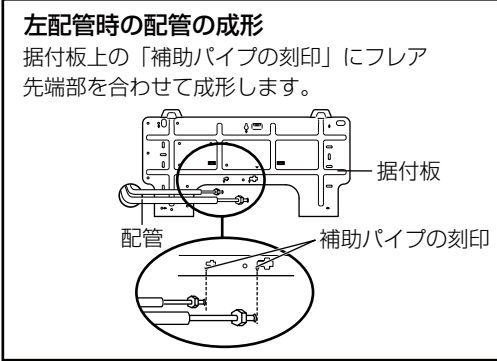

■ 取り付け

- ①本体上部を据付板に引っ掛けます。
- ②本体下部を押し込んで固定します。固定後、本体下部を手前に引っ張り、確実に本体が固定されているか確認してください。




電源コードが余った場合、エアコン背面のスペースのある所にゆったりと収納してください。

- 小さく折りたたんだり狭い所へ押し込まないでください。また、本体と据付板（とくに本体裏面のつめと据付板の受け部の間）にはさまないように注意してください。電源コードが破損し、発熱・火災の原因になります。
- 電源コードを室内機の上面にのせないでください。

6 室内機のドレン工事


ドレン工事は、ドレン水が流れやすいように下り勾配をつけてください。(2°以上)

- ・ドレンホースを延長する場合は、内径16mmのホースを使用してください。




- ・ドレンホースが持ち上ったり、トラップをつけたり、ホースの先が水につからないよう注意してください。水漏れ、異音等の原因になります。
- ・延長したドレンホースが室内を通るときは、断熱材を巻いてください。

ドレンホースにトラップがあると、高気密住宅などで強い風をうけた時や換気扇などを使用した場合、「ポコポコ」という音が出ることがあります。トラップの修正をしてください。修正が困難な場合は対応部品として、エアコン用逆流防止弁(市販品)を取り付けてください。

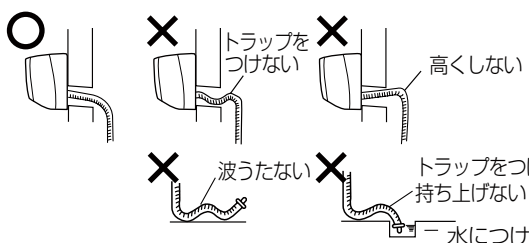


ドレン排水の確認

- ①前面パネルを開け、エアークリスタルを外します。
- ②水を熱交換器につたわらせて、ゆっくり注入します。
- ③ドレンホースから水が流れていることを確認します。

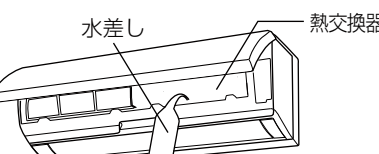

7 室外機のドレン工事

暖房運転時、除霜等により室外機ドレン穴から水が流れ出ます。排水処理をする場合はドレン工事を行ってください。

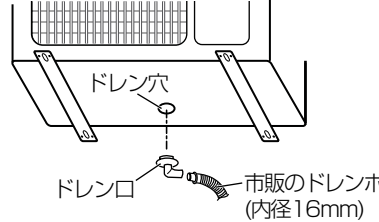


寒冷地でのお願い

寒冷地ではドレン水が凍結するので、ドレン工事は行わないでください。
寒冷地: 日中でも外気温0℃以下の日が2～3日連続する地域


8 配管接続

- ・接続配管は、「JIS H3300」に定める「リン脱酸銅線目無管(C1220T)」で、配管肉厚は0.8mmのものをご使用ください。
- ・配管内への異物（油分、水分等）混入に十分ご注意ください。
- ・通常は室内機側、室外機側の順に配管接続してください。
- ・フレア面への冷凍機油の塗布は行わないでください。
- ・室内機の配管にフレアナットは取り付けられていません。付属のフレアナットをお使いください
- ・室内機に窒素ガスが封入されています。細管側の保護キャップ先端をドライバーで押して窒素ガスを抜いてから、保護キャップを取り外してください。

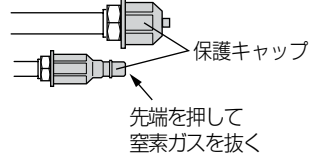

- ①フレアナットは、最初の3～4回を手で締め付けます。
- ②トルクレンチを使用し、指定の締付トルク値公差内でしっかりと締め付けます。

トルクレンチとスパナを用い、2丁スパナ方式で締め付けてください。(締め付け不足、及び締め付け過ぎは、冷媒漏れや変形・破損の原因)

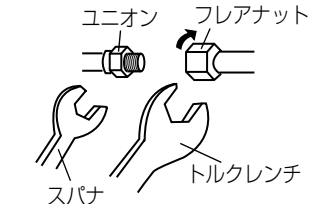

フレアナット締付トルク


	2面幅		適合トルクレンチ
	ユニオン	ナット	
細管側 φ6.35mm(1/4")	14mm	17mm	16±2N・m
太管側 φ9.52mm(3/8")	17mm	22mm	38±4N・m

（既設配管再利用時のご注意）

- ・配管肉厚は0.8mmが前提条件です。(JIS規格の配管)
- ・フレアはR32/R410A用に必ず再加工してください。(下記「配管のフレア加工について」参照)

配管のフレア加工について

- パイプカッターで配管を切断します。切断面は直角にしてください。
- バリ取りします。切粉を管内に入れないようにしてください。
- フレアナットを挿入します。フレアナットは必ずエアコン本体のものを使用してください。
- フレア加工します。ダイヤからの出し代(A)を正しくセットしてください。出し代(A): 0～0.5mm (R32またはR410A用フレア工具の場合)
- 確認します。



フレア加工は、正しく確実に行ってください。冷媒が漏れる原因となります。


- ・古いエアコンが故障等により、ポンプダウンができない場合や配管内部が極端に汚れている場合は、配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。

9 エアバージ・冷媒漏れ確認

■ エアバージ

地球環境保護の観点から、エアバージは真空ポンプ方式をお願いします。

- ①太管側（3方弁）のサービスキャップを外します。
- ②3方弁のサービスポートにゲージマニホールドのチャージホースを接続します。金具のついている側(虫ピンを押す側)を接続してください。
- ③ゲージマニホールドの低圧側/リレブ(Lo)を全開にします。
- ④真空引きを10～15分間行い、連成計が-0.1MPa（-76cmHg）になっていることを確認します。
- ⑤ゲージマニホールドの低圧側/リレブ(Lo)を全開にします。
- ⑥真空ポンプを停止します。1～2分間そのままの状態にし、連成計の針が戻らないことを確認してください。(接続部の漏れ確認のため)
- ⑦細管側(2方弁)、太管側(3方弁)の弁キャップを外します。
- ⑧2方弁の弁棒を六角レンチ(4mm)を使って、反時計方向に90°開き、5秒後に閉じ冷媒漏れの確認します。
- ⑨サービスポートからゲージマニホールドを外します。(当たりのあるところまで回してください。)
- ⑩2方弁を全開にします。(当たりのあるところまで回してください。)
- ⑪3方弁を全開にします。(当たりのあるところまで回してください。)
- ⑫2方弁、3方弁の弁キャップとサービスキャップを取り付けます。トルクレンチを用いて、指定の締付トルク値公差内で、しっかりと締め付けてください。

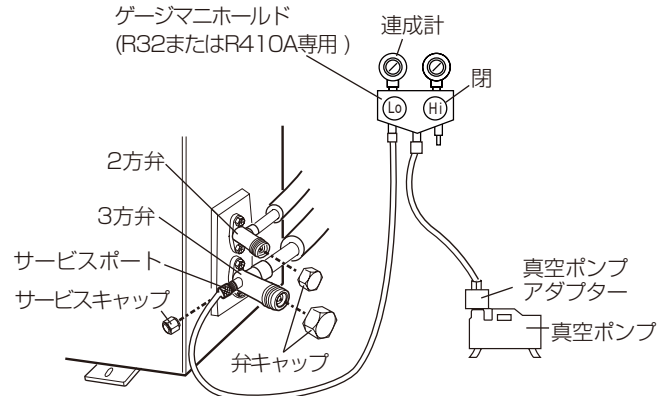

弁キャップ締付トルク

	キャップの2面幅	適合トルクレンチ
細管側 φ6.35mm(1/4")	19 mm	24±3N・m
太管側 φ9.52mm(3/8")	19 mm	24±3N・m


サービスキャップ締付トルク

キャップの2面幅	適合トルクレンチ
17 mm	11±1N・m


■ 冷媒漏れ確認

- ・室内機側はフレア部周辺を、室外機側はフレア部周辺・弁棒周辺を、石けん水を塗布してチェックしてください。
- ・チェック後は、ふき取ってください。
- ・リークディテクターで冷媒漏れ確認をする場合はHFC冷媒対応のものを使用してください。

室内機側




室外機側


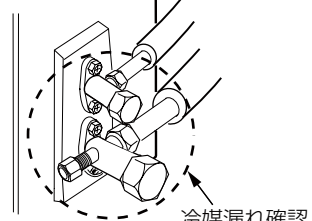


10 室外機のユニット間配線

- ①ユニット間配線を加工します。

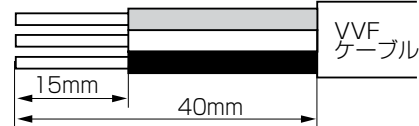

- ②端子板カバーを外します。
- ③ユニット間配線の心線を端子板の奥まで確実に挿入します。のぞき穴から心線が見えていることを確認してください。配線は必ず、室内機の端子板の番号と合わせてください。
- ④ユニット間配線の外皮をコードクランプとねじで固定します。
- ⑤ユニット間配線が確実に固定されているか確認します。
- ⑥端子板カバーを取り付けます。

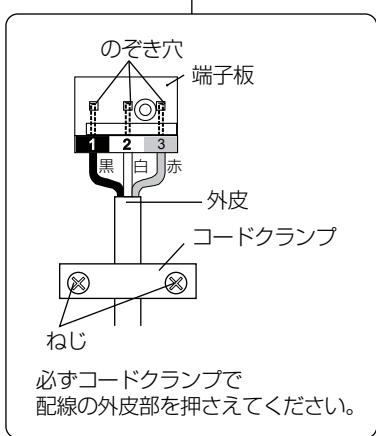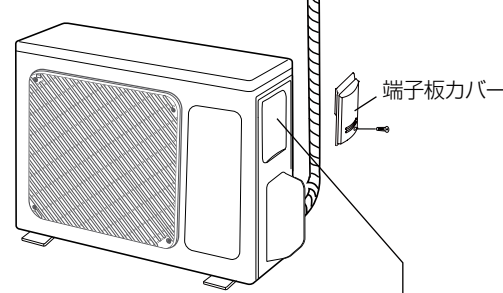

VVFケーブルは中継器などを使って中継接続しないでください。



- 中継器を使用すると接触不良を起こして、火災の危険があります。

11 アース工事・漏電しゃ断器

アース工事や漏電しゃ断器の取り付けは、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って行ってください。

■ アース工事

- 必ずアース工事を行ってください。(行っていないと、通電時にエアコン本体に触れたとき、電気を感じる場合があります。)
- ・アース工事は、**電気工事士の資格がある方が行ってください。**
- ・接地抵抗は100Ω以下にしてください。(漏電しゃ断器を取り付けた場合は500Ω以下にしてください。)
- ・アース棒およびアース線は市販品を使用してください。
- ・室内機・室外機のいずれか一方に対し、アース工事をしてください。
- ・製品に取り付けているアース端子以外のねじは絶対に使用しないでください。(配管の損傷により、冷媒が漏れる原因となります。)

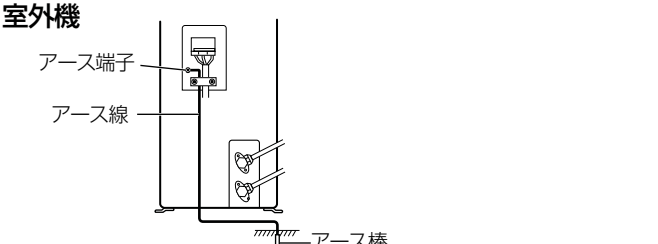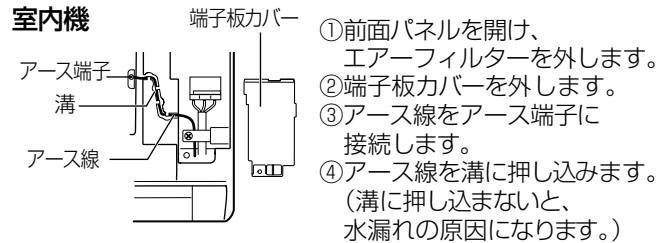


■ 漏電しゃ断器について

- ・万一漏電したときの感電防止のため、漏電しゃ断器を設置してください。
- ・漏電しゃ断器は、定格感度電流30mA以下、動作時間0.1秒以下の電流動作高感度高速タイプを使用してください。

12 試運転（必ず行なってください）

試運転は、15分以上行い、風が冷えていることを確認してください。

- ①本体の応急運転ボタンを5秒以上押し続けます。
- ・「Fo」と表示し、強制冷房運転をします。約25分間後、強制冷房運転は終了します。

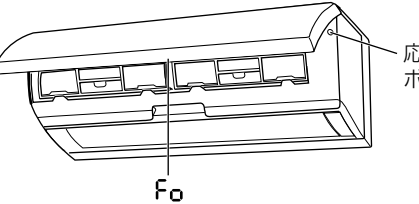

- ・強制暖房運転はできません。
- ②停止するときは、本体の応急運転ボタンをもう一度押します。

試運転中に下記症状になった場合は、ご確認ください

「E6」表示：ユニット間配線が正しいか。
「PH」表示：電圧が正しいか。
冷風が出ない：2方弁、3方弁が開いているか。

13 点検

- ・据付工事完了後、□の中に✓印を入れて確認し、このチェックシートをお客様にお渡しいください。

□ 据付場所は、エアコンの重量に十分に耐え、騒音や振動が増大しない場所です。

□ 電源は専用回路を使用し、電源電圧に問題のないことを確認しました。

□ 電源コードの中間接続や延長コードの使用、タコ足配線は行っていません。

□ コンセントと電源プラグにがたつきはありません。

□ 内外接続線の中間接続は行っていません。

□ アース線の接続は確実に行いました。

□ 壁穴部のシールは確実に行いました。

□ 配管接続部のリークテストを行い、冷媒が漏れていないことを確認しました。

□ 配管は断熱材でしっかり覆い、テープでシールしました。

□ サービスバルブの弁棒は全開にしました。

□ 室内機に水を流して、確実に排水されることを確認しました。

□ 試運転を行い、冷房・暖房運転が正常であることを確認しました。

□ 取扱説明書をもとに、お客様に正しい取扱方法と運転方法を説明しました。

確認日: 年 月 日
確認者:
工事(施工)会社名:
問合わせ先 電話番号: